


与田切川上流地点発電所建設工事・与田切発電所大規模改修 計画概要



与田切川上流地点
新規発電所建設

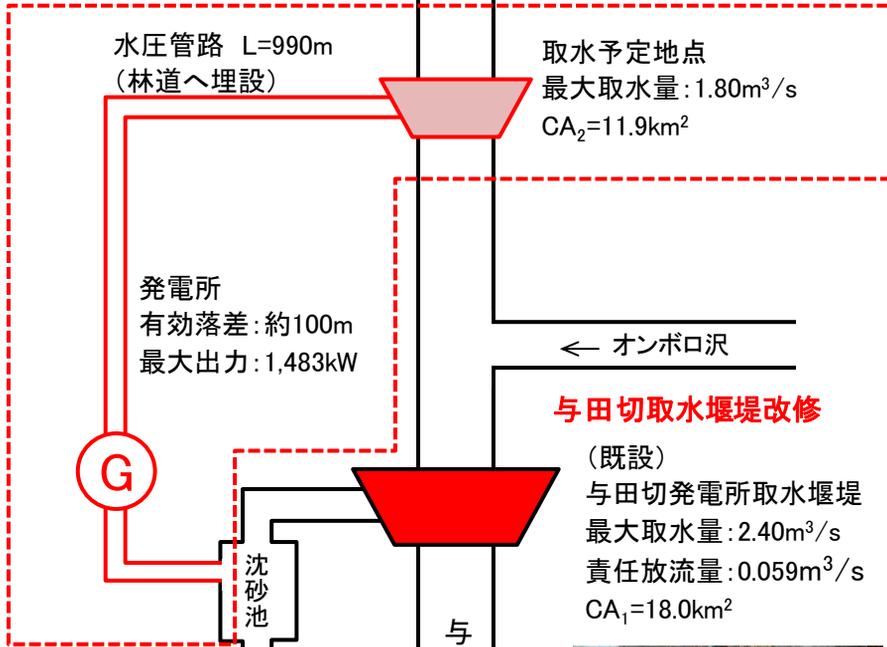

新規取水予定地点

約1km

与田切取水堰堤改修

(既設)
与田切発電所取水堰堤
最大取水量: 2.40m³/s
責任放流量: 0.059m³/s
CA₁=18.0km²



取水堰堤 (H30.8被災)
最大取水量・取水構造見直し

正常流量検討範囲

約3km

(既設)
与田切発電所
有効落差: 321.3m
最大出力: 6,300kW

与田切発電所
大規模改修



与田切発電所
水車発電機・送变电設備更新

既設放水口

与田切川 ↓