



R7.7.25 発行

家畜衛生広報 いいだ


飯田家畜保健衛生所
飯伊家畜畜産物衛生指導協会
Tel 0265-53-0439, 0440
Fax 0265-53-0441
E-mail iidakachiku@pref.nagano.lg.jp
http://www.pref.nagano.lg.jp/iidakachiku/




酪農生産性向上対策事業 第1回バルク乳検査結果

令和7年6月に実施した第1回バルク乳検査の集計結果をお知らせします。
無乳性レンサ球菌、マイコプラズマ、牛ウイルス性下痢ウイルスは全戸陰性でした。
採材等ご協力いただきありがとうございました。


生菌数

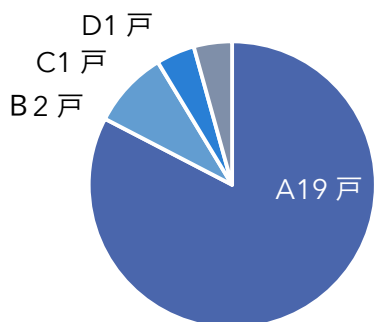


黄色ブドウ球菌(SA)

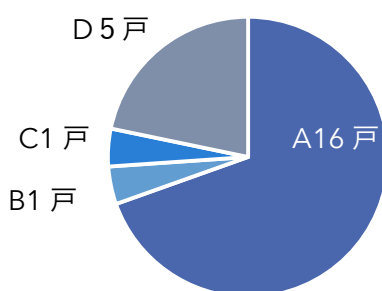


環境性ブドウ球菌

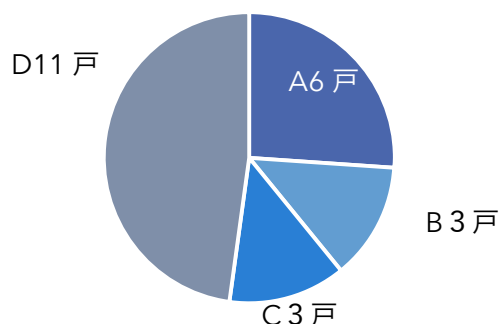


環境性レンサ球菌

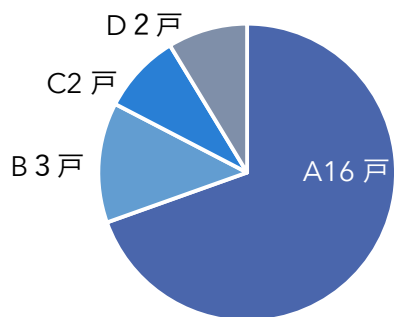

大腸菌群

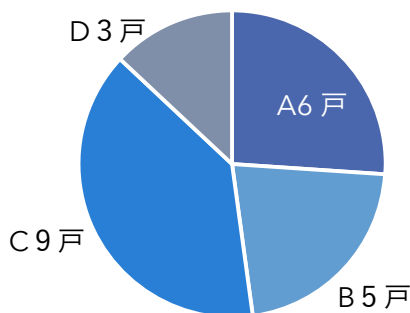

耐熱性菌

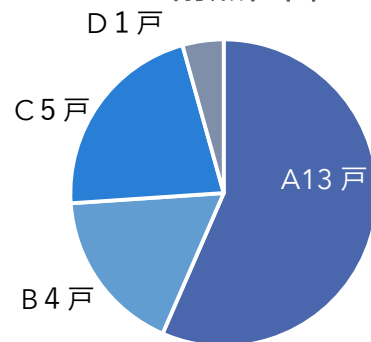

判定基準 A: 正常/目標 B: やや多い C: 多い D: 非常に多い (管内農場23戸)

- 今回の検査では7戸(約30%)の農場で、SAが検出されました。
- SAは治療が難しく、伝染力も強く体細胞を増加させる原因の一つとなります。また、排菌していない時はSAが検出されない場合もあります。
- 個体乳検査によるSA感染牛の特定や、搾乳衛生・管理について、お気軽にご相談ください。

しあわせ信州

自然を守り共に生きる

